Protocollo c_g924/AOO_001 GEI/2022/0049311 del 06/12/2022 - Pag. 1 di 1

DISPOSIZIONE CORPI ILLUMINANTI

LEGENDA

- Pozzetto in cemento prefabbricato 40x40x60 cm provvisto di chiusura in ghisa carrabile
- Palo illuminazione altezza di montaggio 6,50 m con corpo illuminante LED marca Disano modello Mini Giovi T4 grandi aree o similari
- Palo illuminazione altezza di montaggio 7,44m con corpo illuminante LED marca Disano modello Mini Giovi T4 grandi aree o similare
- Lampada ad incasso altezza di montaggio 0,60 m con corpo illuminante LED marca Unilamp modello pluto slim fat o similare
- Quadro Elettrico di zona
- Linea di alimentazione 4x6 mmq cavo unipolare FG16OR16

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TIPOLOGIA DI CASSETTE DISTRIBUZIONE E DERIVAZIONE TIPO UNIFICATO E-DISTRIBUZIONE



CORPO ILLUMINANTE PER AMBIENTE ESTERNO E POZZETTO DI ISPEZIONE

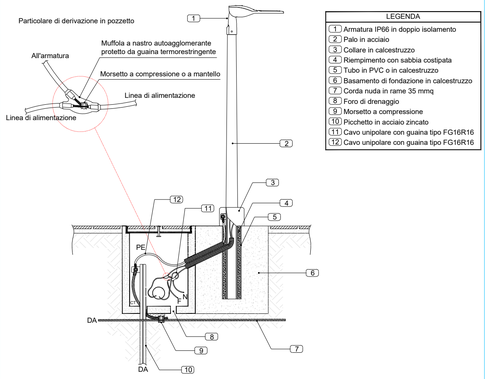

SEZIONE SCAVO TIPO PER POSA CONDUTTURE

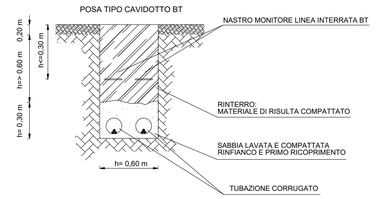

INQUADRAMENTO - SCALA 1:10'000/5'000

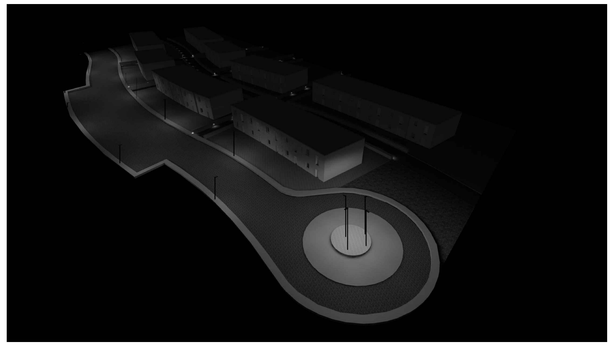

QUADRO ELETTRICO Q.E.1 E DISTRIBUZIONE

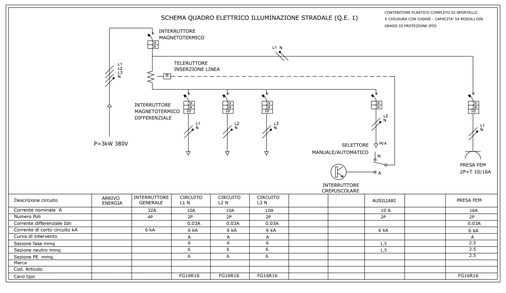

Descrizione circuito	ARRIVO ENERGIA	INTERRUTTORE GENERALE	CIRCUITO L1 N	CIRCUITO L2 N	CIRCUITO L3 N			AUSILIARI		PRESA FEM
Corrente nominale A		32A	10A	10A	16A			10 A		16A
Numero Poli		4P	2P	2P	2P			2P		2P
Corrente differenziale Idn			0,03A	0,03A	0,03A					0,03A
Corrente di corto circuito kA		6 kA	6 kA	6 kA	6 kA			6 kA		6 kA
Curva di intervento			A	A	A					A
Sezione fase mmq			6	6	6			1,5		2,5
Sezione neutro mmq			6	6	6			1,5		2,5
Sezione PE mmq			6	6	6					2,5
Marca										
Cod. Articolo										
Cavo tipo			FG16R16	FG16R16	FG16R16					FG16R16

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO



QUADRO ELETTRICO Q.E.2 E DISTRIBUZIONE

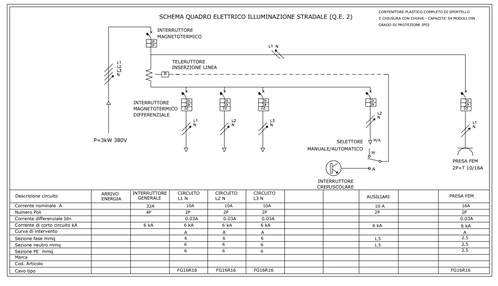

Descrizione circuito	ARRIVO ENERGIA	INTERRUTTORE GENERALE	CIRCUITO L1 N	CIRCUITO L2 N	CIRCUITO L3 N			AUSILIARI		PRESA FEM
Corrente nominale A		32A	10A	10A	10A			10 A		10A
Numero Poli		4P	2P	2P	2P			2P		2P
Corrente differenziale Idn			0,03A	0,03A	0,03A					0,03A
Corrente di corto circuito kA		6 kA	6 kA	6 kA	6 kA			6 kA		6 kA
Curva di intervento			A	A	A					A
Sezione fase mmq			6	6	6			1,5		2,5
Sezione neutro mmq			6	6	6			1,5		2,5
Sezione PE mmq			6	6	6					2,5
Marca										
Cod. Articolo										
Cavo tipo			FG16R16	FG16R16	FG16R16					FG16R16

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO

Comune di Porto Torres
Comparto C2 - 07046 Porto Torres (SS)

Progettista: Ing. Gianuario Stacca

"PROGETTO DEFINITIVO"

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI SASSARI
E OLBIA TEMPIO
N° 1551 Dott. Ing. Gianuario Stacca
Ingegnere Industriale
Sezione A - Settore b

DESCRIZIONE

Comparto C2 del PRGC - permesso di costruire convenzionato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e del fabbricato commerciale sul lotto n.20

TAVOLA N°

01-ILL.PUB.

SCALA	1:500
DATA	DICEMBRE 2022
REV.N.	-
FILE	.dwg

Studio tecnico Ing. Gianuario Stacca, via Vittorio Alfieri n. 31 Porto Torres (SS), cel. 3492963066, email: gianuariostacca@gmail.com